



Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom existujúcej NN vzdušnej siete.

Súčasťou stavby je úprava existujúceho NN vedenia t.j. výmena vodičov, nevyhovujúcich podperných bodov, NN prípojok a náhrada nevyhovujúceho vzdušného NN vedenia novým izolovaným káblovým vzdušným vedením na uliciach ul. Zvolenská a Palmová.

Zrealizovaním predmetných úprav sa zabezpečí spoľahlivá, kvalitná a bezpečná dodávka elektrickej energie pre odberateľov predmetnej lokality.

Na uvedenú úpravu - výmenu distribučného elektrického NN vedenia v zmysle §56 písm. g) Zák. č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP"

Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022

Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Po ukončení výkopových prác prístupové komunikácie a terén budú uvedené do pôvodného stavu.

Stavebnomontážne práce bude vykonávať náš zmluvný dodávateľ Energo-Group Košice, s.r.o., a montážna zložka Východoslovenskej distribučnej, a.s..

kontakt, zodpovední pracovníci:

technik výstavby : Ing. Roman Fedor , tel. : 0908 905 162

stavbyvedúci: Matúš Petruš

Názov a adresa subdodávateľa: Energo-Group, s.r.o. Košice

Ukrajinská 58

040 18 Košice

Kontaktná osoba: **stavbyvedúci, Vladimír Konrád : tel.: 0918 630 784**

V prípade ďalších informácií k realizácii stavby môžete kontaktovať vyššie uvedených zodpovedných pracovníkov z VSD, a.s – úsek Enerkos alebo subdodávateľa.



Ing. Vojtech Konkoly
technický dozor - sieťový inžiniering

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
- 22 -


V Košiciach, dňa 25.3.2022

pečiatka podpis: Miestny úrad MČ Košice-Sever

vyvesené dňa :.....

príloha: situačný výkres

Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

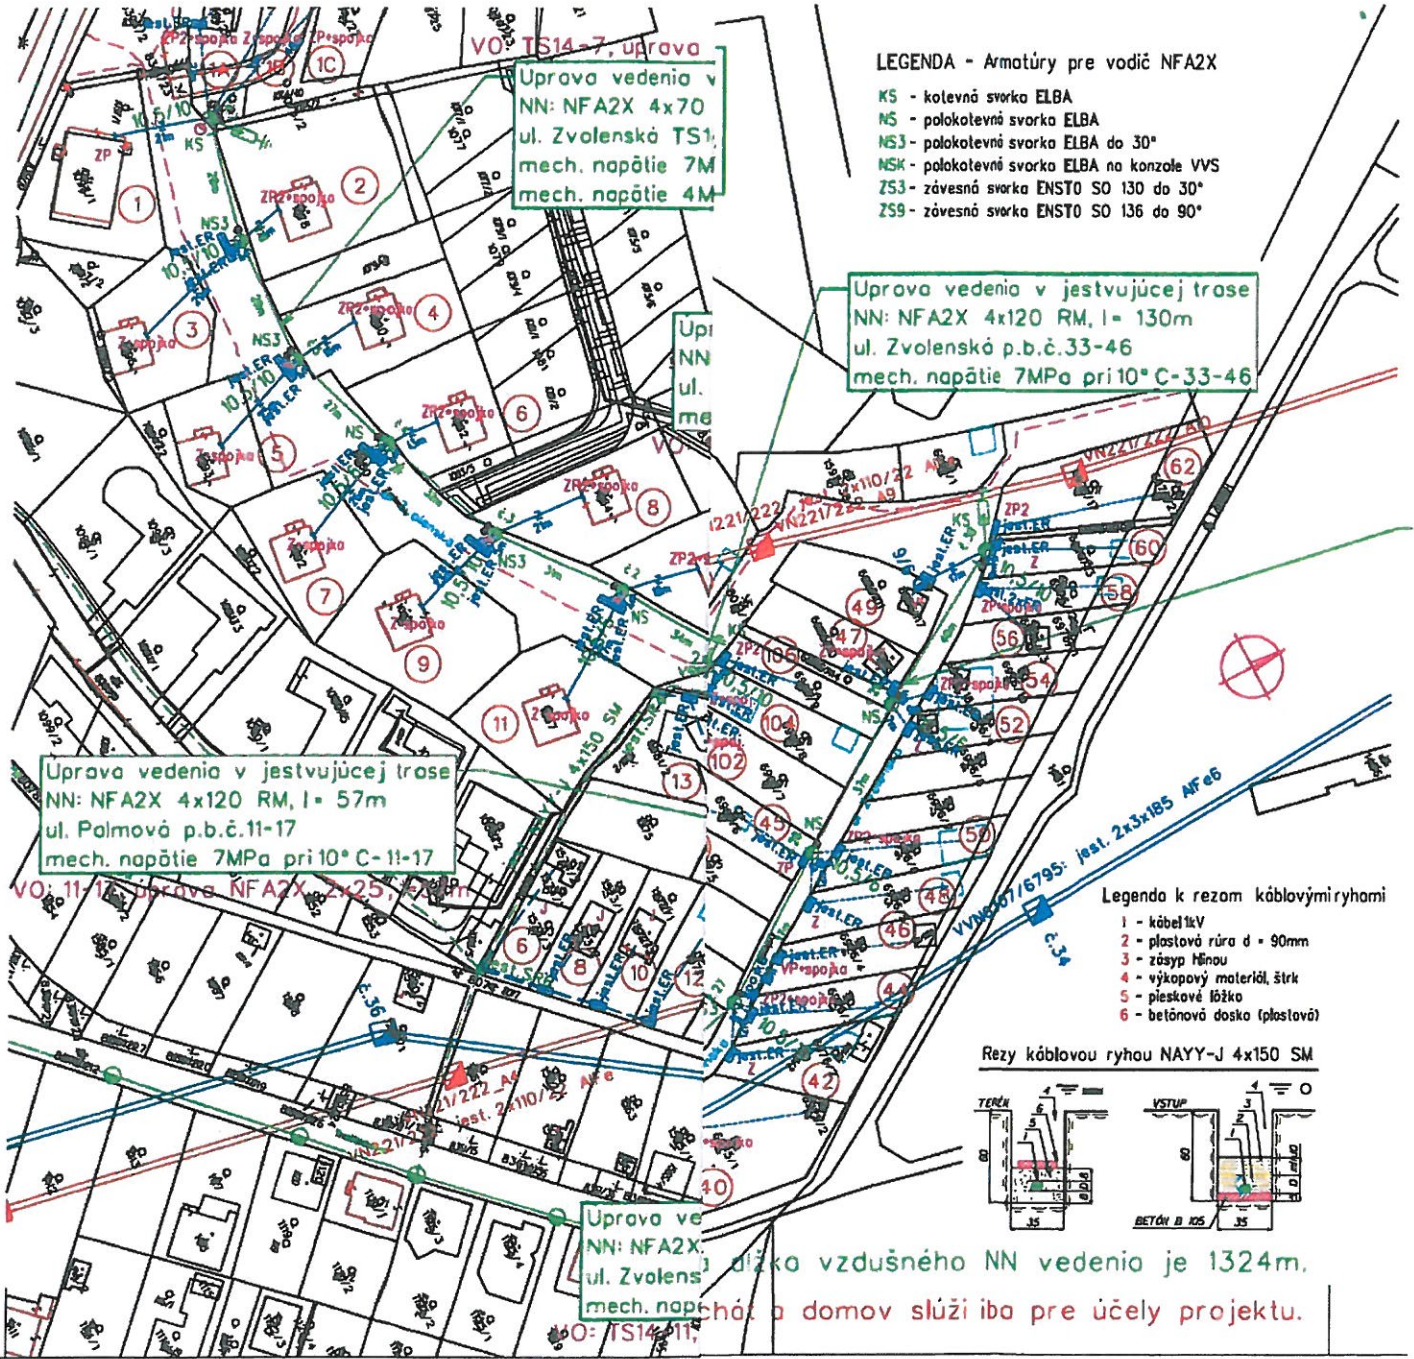

LEGENDA - Armatúry pre vodič NFA2X

- KS - kolevná svorka ELBA
- NS - polokolevná svorka ELBA
- NS3 - polokolevná svorka ELBA do 30°
- NSK - polokolevná svorka ELBA na konzole VVS
- ZS3 - závesná svorka ENSTO SO 130 do 30°
- ZS9 - závesná svorka ENSTO SO 136 do 90°


Uprava vedenia v jestvujúcej trase
 NN: NFA2X 4x120 RM, l= 130m
 ul. Zvolenská p.b.č.33-46
 mech. napätie 7MPa pri 10°C-33-46

Uprava vedenia v jestvujúcej trase
 NN: NFA2X 4x120 RM, l= 57m
 ul. Palmová p.b.č.11-17
 mech. napätie 7MPa pri 10°C-11-17

Legenda k rezom káblovými rymami

- 1 - kábel kv
- 2 - plastová rúra d = 90mm
- 3 - zásyv hlinou
- 4 - výkopový materiál, štrk
- 5 - pieskové lôžko
- 6 - betónová doska (plostová)

Rezy káblovou rymou NAYY-J 4x150 SM

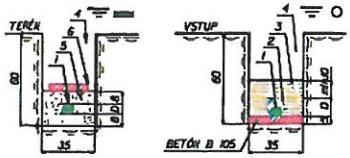

Uprava vedenia v NN: NFA2X, dĺžka vzdušného NN vedenia je 1324m.

Uprava vedenia v NN: NFA2X, dĺžka vzdušného NN vedenia je 1324m.

Uprava vedenia v NN: NFA2X, dĺžka vzdušného NN vedenia je 1324m.